



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15200

检 验 报 告

Test Report

No. (2025) GKJC-BG0310

委 托 单 位： 泉州市大志消防科技
有限公司

产 品 名 称： 内扣式接口

型 号 规 格： KN65



国凯（福建）消防阀门检测有限公司

Guokai (Fujian) Fire Valve Testing Co., Ltd

地址：福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路

电话：0595-86273703

网址：www.gkjczx.com

邮箱：guokaitest@163.com

邮政编码：362300



注 意 事 项

REMARKS

1、报告无本公司“检验报告专用章”无效。

The report is invalid without the company's "Seal for Inspection Report Only".

2、复制报告未重新加盖本公司“检验报告专用章”无效。

The duplicate report is invalid if it is not found with the company's "Seal for Inspection Report Only".

3、报告无编制、审核、批准人签字无效。

The report shall be invalid without bearing the signatures separately of the persons who prepared, examined and approved it.

4、报告涂改无效。

Report altered is invalid.

5、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

Any objection to the inspection report shall be submitted to the inspection unit within 15 days from the date of receipt of the report. postmark date.

6、检验报告仅对受检样品负责。

The inspection report is valid for the subject inspected samples only.

7、检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。

The inspection results are only responsible for the samples received. Without the consent of the inspection agency, the client shall not use the inspection results for improper publicity.

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：（2025）GKJC-BG0310

第 1 页 共 4 页

产品名称		内扣式接口		
型号规格		KN65		
委托单位		泉州市大志消防科技有限公司		
生产单位		泉州市大志消防科技有限公司		
商 标		理消	生产日期	2025.04
检验类别		型式试验	样品状态	合格
样品概况	数量	5 副	接收日期	2025.04.15
	说明			
检 验 依 据		GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》； GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》。		
检 验 项 目		基本尺寸；外观质量；密封性能；水压性能；耐腐蚀性能；标志。		
检 验 结 论		所检项目符合 GB 12514.1-2005、GB 12514.2-2006 标准要求，合格。 签发日期：2025 年 04 月 21 日 检验报告专用章		
备 注		其中 4.2、7 项目为 CMA 资质认可范围内，不在 CNAS 资质认可范围内。		
检验日期		2025 年 04 月 16 日~2025 年 04 月 25 日		

批准：蔡金城 审核：柯金强 编制：王振东

注：复制报告未重新加盖“检验报告专用章”无效！
检验结果仅对来样负责，未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传！

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：(2025) GKJC-BG0310

第 2 页 共 4 页

(续页)

内扣式接口 KN65 检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号		检验结果			本项结论	备注
1	基本尺寸 (mm)	d (4.1)	G2 ½ "	合格	合格	合格	合格	
		D (4.1)	111 ⁰ _{-1.4}	110.10	110.02	110.06	合格	
		D ₁ (4.1)	98 ⁰ _{-0.87}	97.92	97.90	97.92	合格	
		D ₂ (4.1)	90 ⁰ _{-0.87}	89.92	89.94	89.94	合格	
		D ₃ (4.1)	76 ^{+0.74} ₀	76.54	76.52	76.60	合格	
		m (4.1)	12 ⁰ _{-0.70}	11.48	11.54	11.50	合格	
		n (4.1)	5.5±0.09	5.46	5.44	5.46	合格	
		L (4.1)	≥52	52.32	52.40	52.32	合格	
		l (4.1)	22 ⁰ _{-0.84}	21.90	21.90	21.92	合格	
2	外观质量	铸件表面应无结疤、裂痕、砂眼。加工表面应无伤痕。(4.2.1)		铸件表面无结疤、裂痕、砂眼。加工表面无伤痕，符合标准要求。			合格	
		接口的螺纹表面应光洁、无损牙。螺纹式接口应对接口头部螺纹始末两端的不完整牙形进行修整。(4.2.2)		接口的螺纹表面光洁、无损牙，符合标准要求。			合格	
		橡胶密封圈面上不允许有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷。(4.2.4)		橡胶密封圈面上没有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷，符合标准要求。			合格	
3	密封性能	在 0.3MPa 水压下，不应发生渗漏现象。(4.4)		接口未发生渗漏现象，符合标准要求。			合格	
		在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。(4.4)		接口未发生渗漏现象，符合标准要求。			合格	
4	水压性能	接口在 1.5 倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象。接口经水压强度试验后应能正常操作使用。(4.5)		接口未出现可见裂缝或断裂现象，试验后能正常操作使用，符合标准要求。			合格	

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

检 验 报 告

编号：（2025）GKJC-BG0310

（续页）

第 3 页 共 4 页

内扣式接口 KN65 检验结果

序号	检验项目	标准要求及标准条款号	检验结果	本项结论	备注
5	耐腐蚀性能	接口经 96h 连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑，并能正常操作使用。（4.8.2）	接口表面无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑，能正常操作使用，符合标准要求。	合格	
6	标志	在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。（7）	符合标准要求	合格	

（本页以下空白）

国凯（福建）消防阀门检测有限公司

国凯（福建）消防阀门检测有限公司


检 验 报 告

编号：(2025) GKJC-BG0310

(续页)

第 4 页 共 4 页

内扣式接口 KN65 产品照片

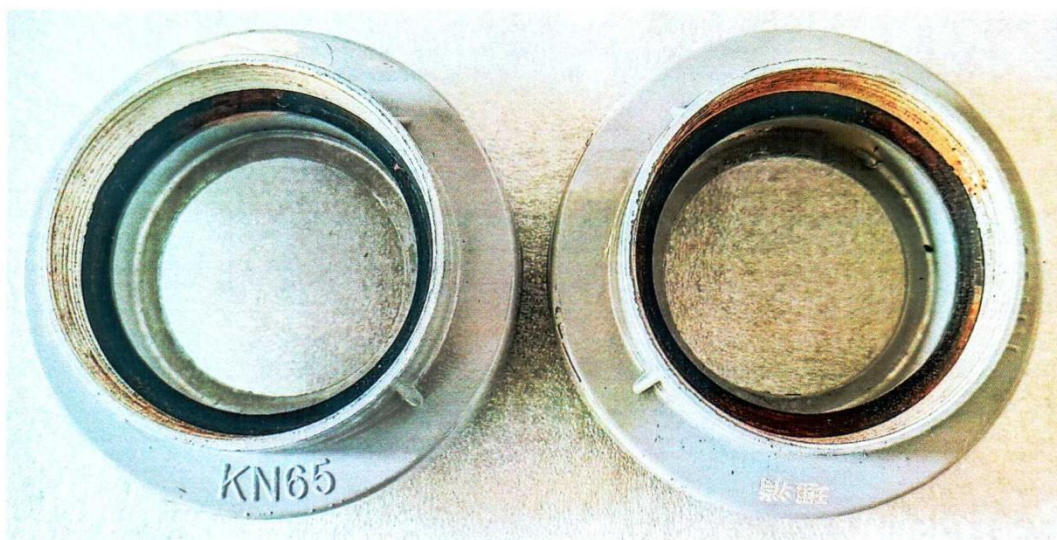

2025.8.7