



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10323

检验检测报告

TEST REPORT



扫一扫 查真伪



扫一扫 关注我们

报告编号：2025MG0053W
REPORT NO.

样品名称：其他材质非隔热防火窗
NAME OF SAMPLE

销售单位：江苏建安消防科技有限公司
NAME OF SELLER

生产单位：滁州市建安门业有限公司
MANUFACTURER

委托单位：江苏建安消防科技有限公司
CUSTOMER

检验检测类别：型式检验
TEST CATEGORY

Yongkang Quality And Technology Monitoring Institute

永康市质量技术监督研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）

注 意 事 项

1. 报告无“检验检测专用章”（包括骑缝章）或检验单位公章无效。
2. 未经本单位书面批准不得部分复制本报告，除非全部复制。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 委托方若对检验报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，按政府行政管理部门文件和/或国家相关法律、法规规定进行。
6. 本机构接受的委托送检样品，其代表性和样品信息的真实性由委托方负责。本报告的检测数据和结果只对送检样品负责。
7. 报告封面如未加盖检测资质章，则该报告用于科研等用途，不作为向社会出具具有证明作用的依据。

科学 公正



廉洁 高效

永康市质量技术监督研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心(浙江)<http://www.5151cx.com/ykzj/>

查询码: 2025071714

验证码: 8242664634

检验检测报告
TEST REPORT

样品名称 Product	其他材质非隔热防火窗	检验检测类别 Test Category	型式检验
型号规格/等级 Model/Grade	QTFC 2424-H-C1.00(DQL) /	商标 Trademark	/
生产日期 Date of Manufacture	2025年6月	批号或编号 Serial No.	/
委托单位(客户)名称 Name of Client	江苏建安消防科技有限公司	销售单位 Name of Seller	江苏建安消防科技有限公司
联络信息 Contact Information	南京市江北新区盘城街道盘城新街16-1号	生产单位 Manufacturer	滁州市建安门业有限公司
抽样单位 Sampling Organization	江苏建安消防科技有限公司	抽样基数 Number of Samples	10樘
抽样地点 Sample Location	公司仓库	抽样数量 Number of Sample(s) For Inspection	2樘
抽样日期 Sampling Date	2025年07月02日	到样数量 Received Number of Sample(s)	2樘
抽样单编号 Sampling list No.	/	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2025年07月08日
判定依据 Decision Criteria	GB 16809-2008《防火窗》		
检测依据 Test Requirements	GB 16809-2008《防火窗》		
检测项目 Test Item(s)	全部适用项目		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	完好		
检测日期 Test Date	2025年07月08日至2025年07月15日	检测地点 Test site	永康市西城街道花海路102号
检验检测结论 Test Conclusions	依据GB 16809-2008《防火窗》标准, 对所送样品进行检验, 合格。(以下空白)		
备注 Remarks	/		

批准日期: 2025年07月17日
Date of Approval

批准:

Approved by

审核:

Verified by

范浙永

编制:

Compiler

检验检测报告

TEST REPORT

序号 No.	检验项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	结论 Conclusions
1	外观质量	防火窗各连接处的连接及零部件安装应牢固、可靠，不得有松动现象；表面应平整、光滑，不应有毛刺、裂纹、压坑及明显的凹凸、孔洞等缺陷；表面涂刷的涂层应厚度均匀，不应有明显的堆漆、漏漆等缺陷。	符合标准要求	合格
2	防火玻璃外观质量	防火窗上使用的复合防火玻璃的外观质量应符合GB 15763.1-2001表4的规定，单片防火玻璃的外观质量应符合GB 15763.1-2001表5的规定。	符合标准要求	合格
3	防火玻璃厚度公差，mm	防火窗上使用的复合防火玻璃的厚度允许偏差应符合GB 15763.1-2001表的规定，单片防火玻璃的厚度允许偏差应符合GB 15763.1-2001表3的规定。	复合防火玻璃：6mm单片非隔热防火玻璃+19A（百叶）+5mm玻璃+9A+5mm钢化玻璃 偏差：0	合格
4	尺寸偏差，mm	窗框高度 ±3.0	+0.5	合格
		窗框宽度 ±3.0	+0.3	
		窗框厚度 ±2.0	+0.2	
		窗框槽口的两条对角线长度差 ≤4.0	0.7	
5	抗风压性能	防火窗的抗风压性能不得低于GB/T 7106-2019规定的4级	5级	合格
6	气密性能	防火窗的气密性能不得低于GB/T 7106-2019规定的3级	5级	合格

检验检测报告

TEST REPORT

序号 No.	检验项目 Test Items		技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	结论 Conclusions
7	耐火性能	耐火隔热性	/	/	/
		耐火完整性	C1.00≥1.00h, 试件背火面未出现持续10s以上火焰, 棉垫未着火; 缝隙探棒不可以穿过 (Φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内, 并沿裂缝方向移动150mm的长度; Φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。)	1.00h, 样品背火面未出现火焰; 棉垫未被点燃; 未出现贯通至试验炉内的裂缝。	合格
8	热敏感元件的静态动作温度		活动式防火窗中窗扇启闭控制装置采用的热敏感元件, 在(64±0.5)℃的温度下5.0min内不应动作, 在(74±0.5)℃的温度下1.0min内应能动作。	符合标准要求	合格
9	活动窗扇尺寸允许偏差, mm		活动窗扇高度±2.0	+0.4	合格
			活动窗扇宽±2.0	+0.3	
			活动窗扇框架厚度±2.0	+0.2	
			活动窗扇对角线长度差 ≤3.0	+0.3	
			活动窗扇扭曲度 ≤3.0	0.7	
			活动窗扇与窗框的搭接宽度偏差0~+2	+0.2	



检 验 检 测 报 告
TEST REPORT


序号 No.	检验项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	结论 Conclusions
10	活动窗扇关闭可靠性	手动控制窗扇启闭控制装置，在进行100次的开启/关闭运行试验中，活动窗扇应能灵活开启，并完全关闭，无启闭卡阻现象，各零部件无脱落和损坏现象。	100次的启闭试验中，活动窗扇能灵活开启，并完全关闭，无启闭卡阻现象，各零部件无脱落和损坏现象。	合格
11	活动窗扇自动关闭时间	活动式防火窗的窗扇自动关闭时间不应大于60s。	15s	合格

未
封
一

检 验 检 测 报 告
TEST REPORT



检验检测报告
TEST REPORT

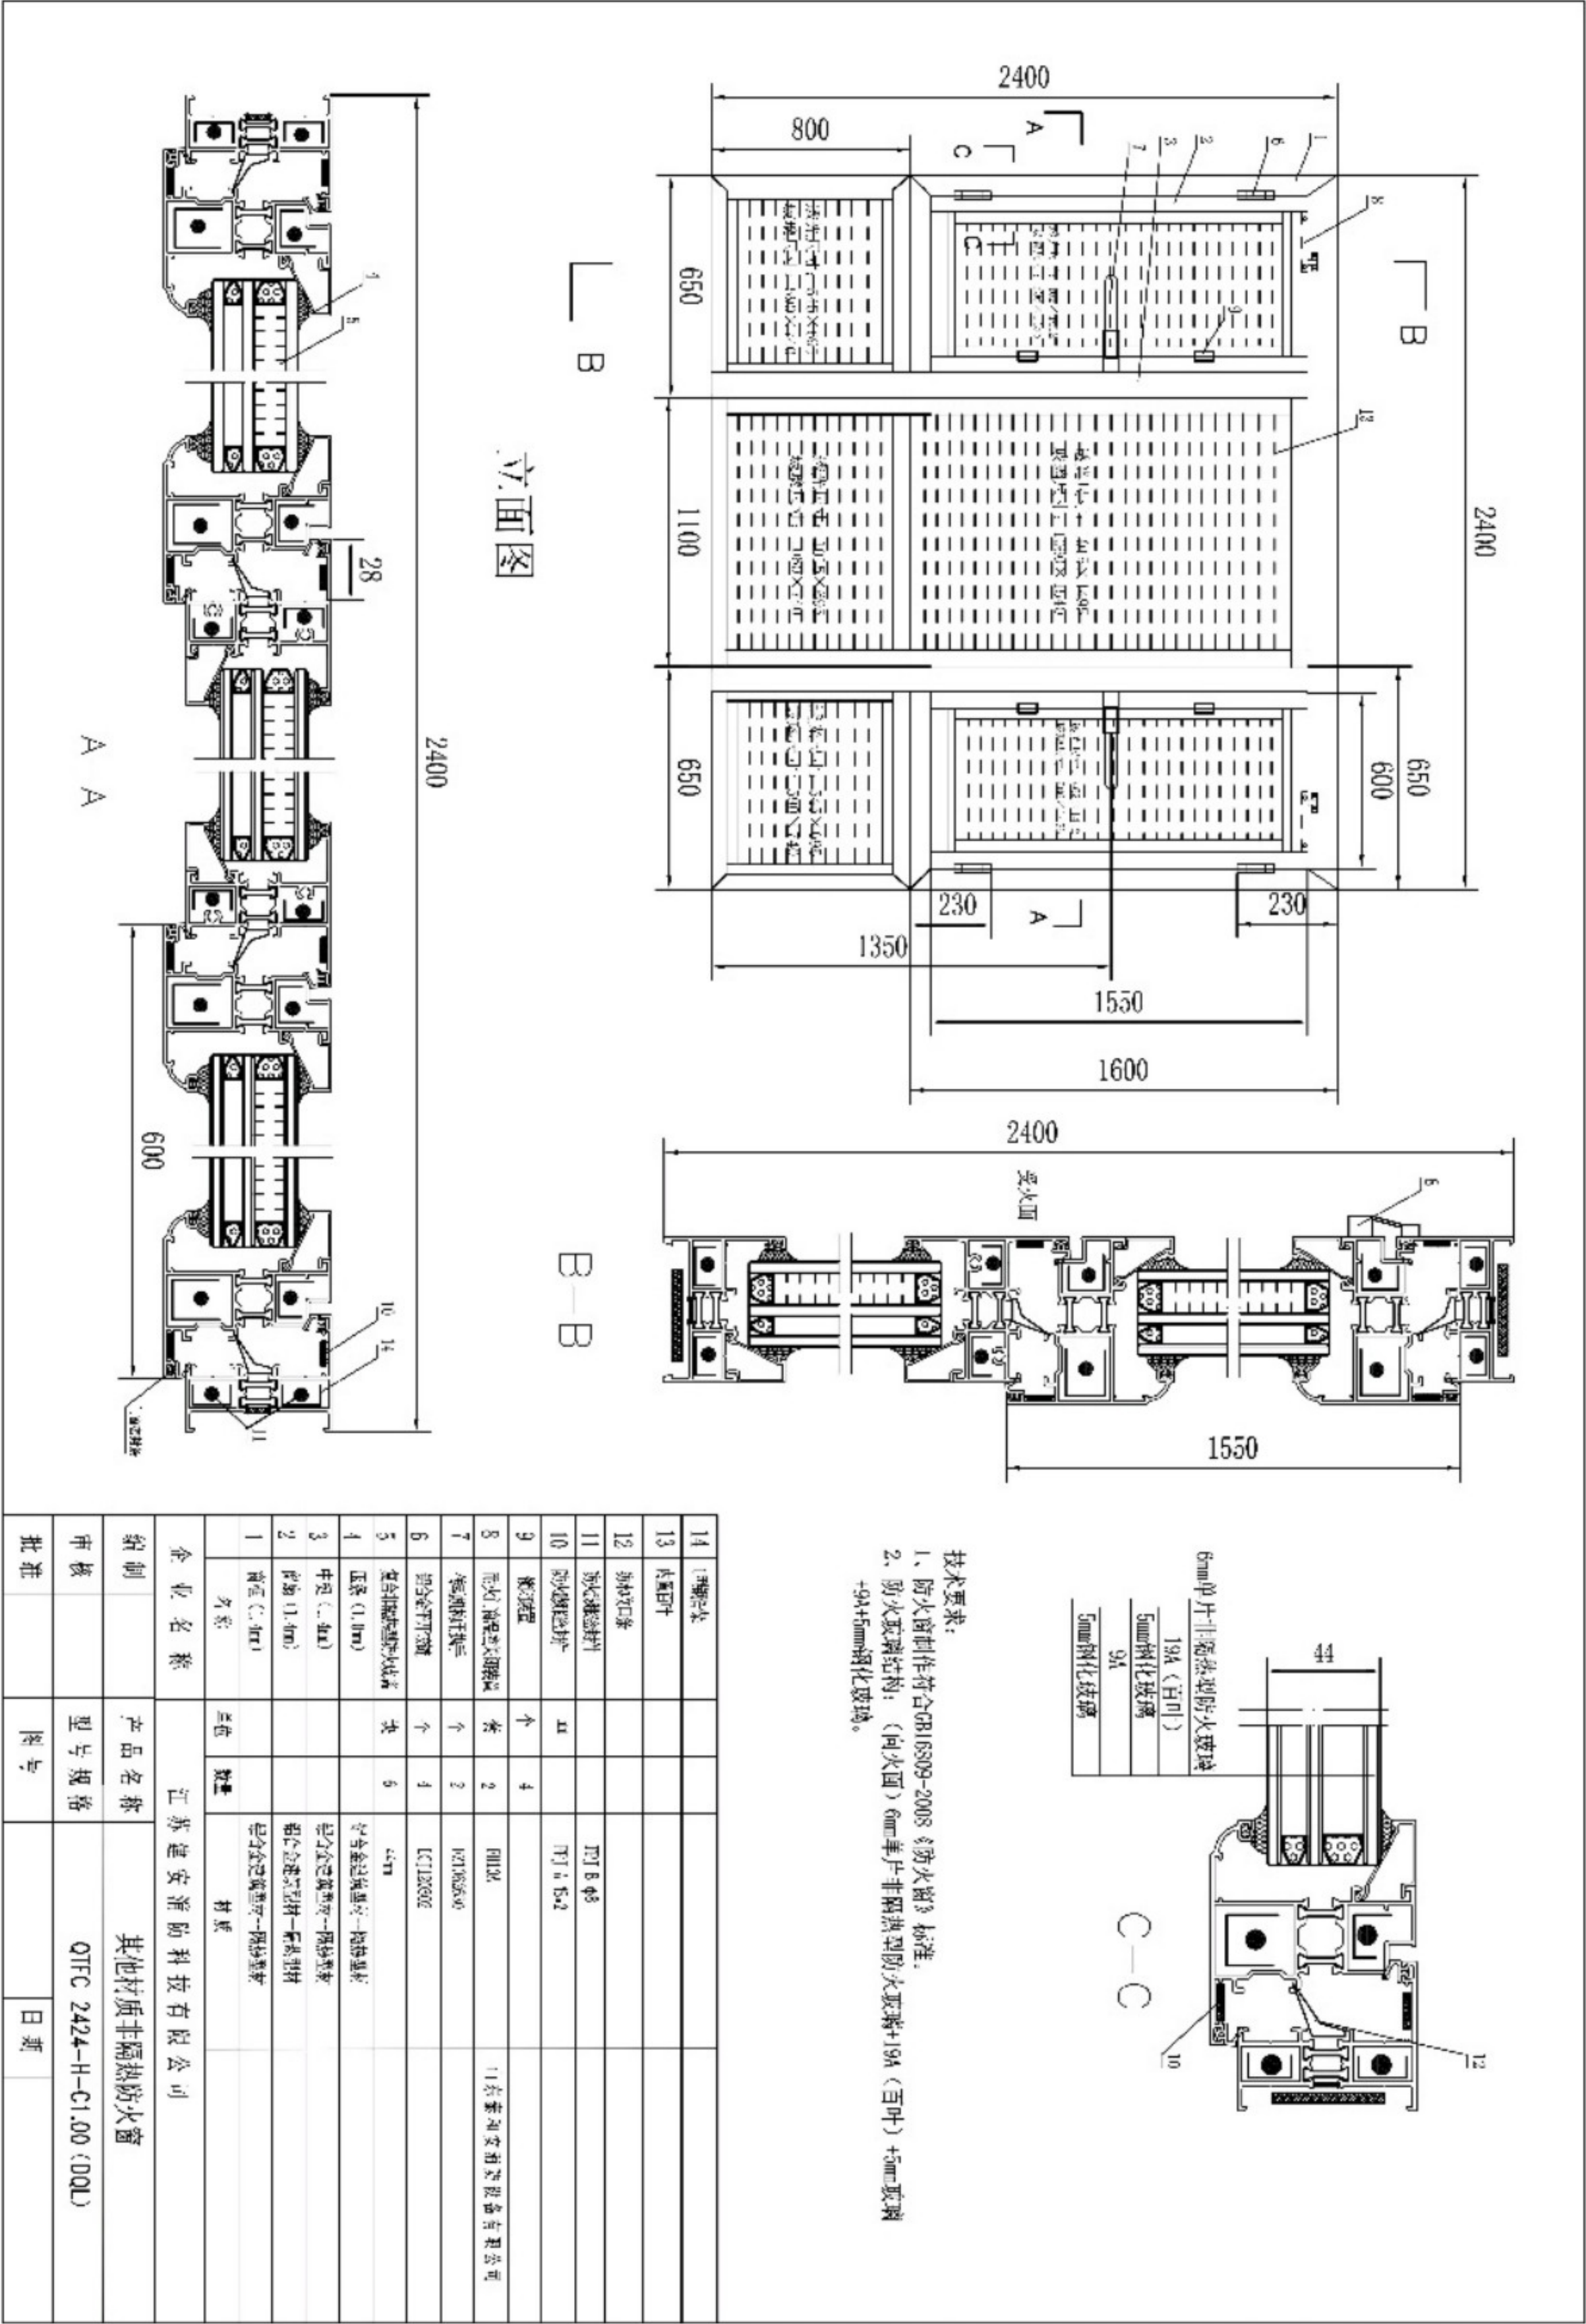

MONITORING INSTITUTE INTRODUCTION

监测研究院简介

永康市质量技术监测研究院（简称“研究院”）于2020年5月由永康市质量技术监督检测中心、永康市标准化研究院、永康市计量测试检定所、永康市五金工具及门类产品质量检验中心整合组建而成，隶属于永康市市场监督管理局，为公益二类事业单位。提供质量技术监督检测服务，促进社会经济发展。定期监督/委托检测，确保国家计量标准量传的准确。国家法律规定强检的计量器具的检定、校准、标准制修订、咨询等服务。

一、资质能力

研究院设有国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）、浙江省五金和电动工具产品质量检验中心、浙江省防盗门质量检验中心等。占地53亩，使用权面积3.5万平方米。配备了国内外各类“高精尖专”检测仪器设备800多台（套），拥有全国最大规格7米*7米防火卷帘烧试炉、金华市首座5米法电波暗室。已取得国家实验室认可(CNAS)、国家资质认定(CMA)授权130个产品，2700余个项目(参数)的检测，检测范围覆盖五金工具及门类绝大部分重要产品及关键项目，与国际多家知名技术机构检测结果互认。在全国安全防范报警系统标准化技术委员会、全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会、中国日用五金行业专家委员会、浙江省建材标准化技术委员会、全国电动工具标准化技术委员会园林电动工具分技术委员会、全国电动工具标准化技术委员会、中国消费品质量安全促进会等担任理事长或会员单位。

二、业务范围

研究院连续10多年入围省监督抽查定点单位。主要检测产品大类包括门、锁及其部件、建筑材料及构件、家具及其辅材、电动工具、园林机械、家用电器及其附件、衡器、轻工产品、文教用品、金属材料、电工电子产品等。能开展产品安全检测，质量风险监测，性能测评，电磁兼容检测(EMC)和欧盟RoHS指令等检测，并能够对长度、力学、温度、电磁等专用仪器仪表设备等计量器具进行检定与校准。

研究院联合国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心、中国安全技术防范认证中心、中国日用五金技术开发中心、全国金属餐饮及烹饪器具标准化技术委员会等4个国家级质检机构在我院设立工作站、分中心开展3C认证、自愿性认证和检测等认证检测工作。为应急管理部消防产品合格评定中心指定实验室。与应急管理部天津消防研究所签署战略合作框架协议共享检验检测资源以及防火门相关产品检

永康市质量技术监测研究院

联系方式：

业务部：0579-87216331 标准服务：0579-87216732

样品受理：0579-87207763 商品条码：0579-87211002

检定校准：0579-87211002

技术服务：0579-87210611

浙里检服务平台：<http://zljweb.com>

地址：浙江省永康市花海路102号

