



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L24386

检 验 报 告

报告编号：Gx202511012



微信“扫一扫”
国消检测官网报告查询



国家市场监督管理总局
报告查询官方网站

认 证 委 托 人： 江门新桂福门窗有限公司

产 品 名 称： 钢质非隔热防火窗

规 格 型 号： GFC 1818-H-C1.50

检 验 类 别： 型式试验

山东国消检测技术服务有限公司

山东国消检测技术服务有限公司
检 验 报 告

报告编号：Gx202511012

共 6 页 第 1 页

产品名称	钢质非隔热防火窗	型号规格	GFC 1818-H-C1.50
认证委托人	江门新桂福门窗有限公司	检验类别	型式试验
生产者	江门新桂福门窗有限公司	生产日期	2025 年 10 月
生产企业	江门新桂福门窗有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2 樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2025-11-17
检验依据	GB 16809-2008 《防火窗》 TPRF-CPRZ-01：2020 《自愿性产品认证实施规则 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按 GB 16809-2008 《防火窗》检验，送检样品全部适用项目检验合格。 经按 TPRF-CPRZ-01：2020 《自愿性产品认证实施规则 建筑耐火构件产品》判定，送检样品检验合格。 （本栏以下空白） （检验检测专用章） 签发日期：2025年11月25日		
备注	报告中符号“/”表示无内容。		

批准：张宝为

审核：王月明

编制：高俊


山东国消检测技术服务有限公司
检 验 报 告

报告编号: Gx202511012

共 6 页 第 2 页

认证委托人	江门新桂福门窗有限公司		
通信地址	鹤山市鹤城镇工业三区建宏金属构件有限公司		
联系电话	/	传真	/

样品照片:

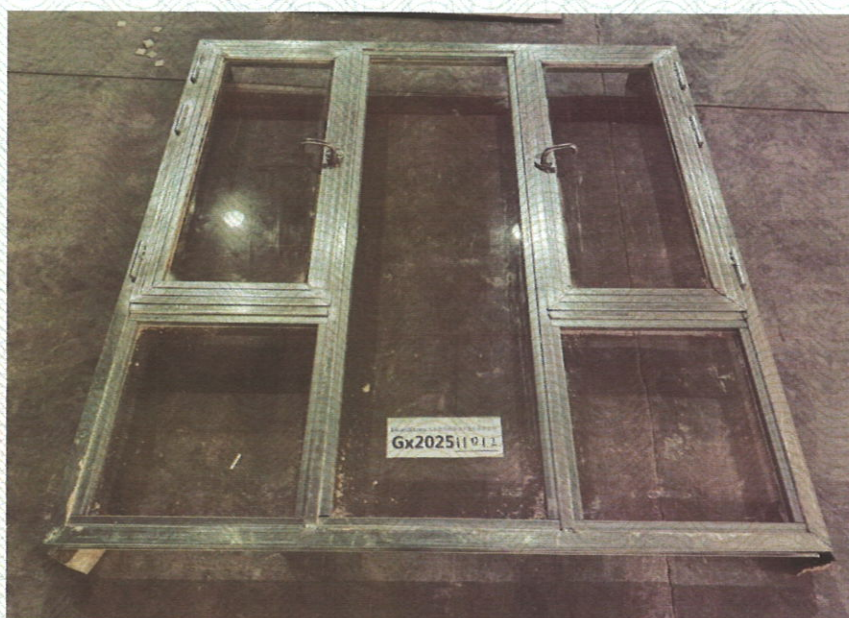

(本栏以下空白)

山东国消检测技术服务有限公司

检 验 报 告

报告编号: Gx202511012

共 6 页 第 3 页

产品说明 (样品描述):

1、铭牌标志:



2、关键元器件:

窗扇启闭控制装置详见图纸。

3、产品结构及特性参数:

详见图纸。

(本栏以下空白)

一致性检查结论: 符合

山东国消检测技术服务有限公司

检 验 报 告

报告编号: Gx202511012

共 6 页 第 4 页

检 验 结 果 汇 总 表


序号	检验项目	标准要求及 标准条款号	实测结果	本项 结论	备注
1	防火玻璃	防火窗上使用的复合防火玻璃的厚度允许偏差应符合 GB15763.1-2001 表 2 的规定, 单片防火玻璃的厚度允许偏差应符合 GB15763.1-2001 表 3 的规定。 7.1.2.2 (8.3.2)	厚度: 24.116mm 厚度偏差: -0.1mm	合格	/
2	尺寸偏差	窗框高度偏差: $\pm 3.0\text{mm}$ 窗框宽度偏差: $\pm 3.0\text{mm}$ 窗框厚度偏差: $\pm 2.0\text{mm}$ 窗框槽口的两对角线长度差 $\leq 4.0\text{mm}$ 。7.1.3 (8.5)	高度偏差: 0mm 宽度偏差: 0mm 厚度偏差: +0.27mm 两条对角线长度差: 0mm	合格	/
3	活动窗扇 尺寸允许 偏差	活动窗扇高度偏差: $\pm 2.0\text{mm}$ 活动窗扇宽度偏差: $\pm 2.0\text{mm}$ 活动窗扇框架厚度偏差: $\pm 2.0\text{mm}$ 活动窗扇扭曲度 $\leq 3.0\text{mm}$ 活动窗扇与窗框的搭接宽度偏差: 0mm~+2mm 7.2.2 (8.6、8.7、8.8)	活动窗扇高度偏差: -1.0mm 活动窗扇宽度偏差: -1.0mm 活动窗扇框架厚度偏差: +0.24mm 活动窗扇扭曲度: 0.5mm 活动窗扇与窗框的搭接 宽度偏差: +0.2mm	合格	/
4	窗扇关闭 可靠性	手动控制窗扇启闭控制装置, 在进行 100 次的开启/关闭运行试验中, 活动窗扇应能灵活开启, 并完全关闭, 无启闭卡阻现象, 各零部件无脱落和损坏现象。 7.2.3 (8.11)	符合标准要求	合格	/
5	窗扇自动 关闭时间	活动式防火窗的窗扇自动关闭时间不应大于 60s。 7.2.4 (8.12)	27s	合格	/
6	耐火性能	C1.50 级: 耐火完整性 $\geq 1.50\text{h}$ 7.1.6 (8.13)	样品倾斜度为 90° 。 耐火试验进行到 90min 时, 未丧失完整性; 耐火完整性大于 1.50h。	合格	/

山东国消检测技术服务有限公司
检 验 报 告


报告编号: Gx202511012

共 6 页 第 5 页


耐火试验照片页:

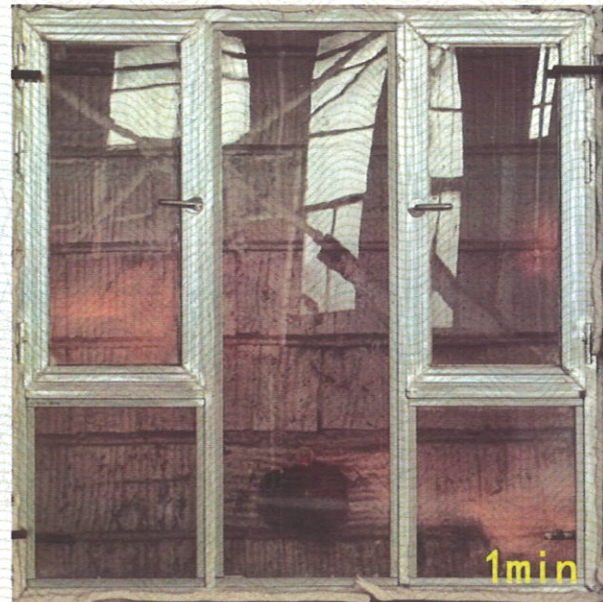

(本页以下空白)

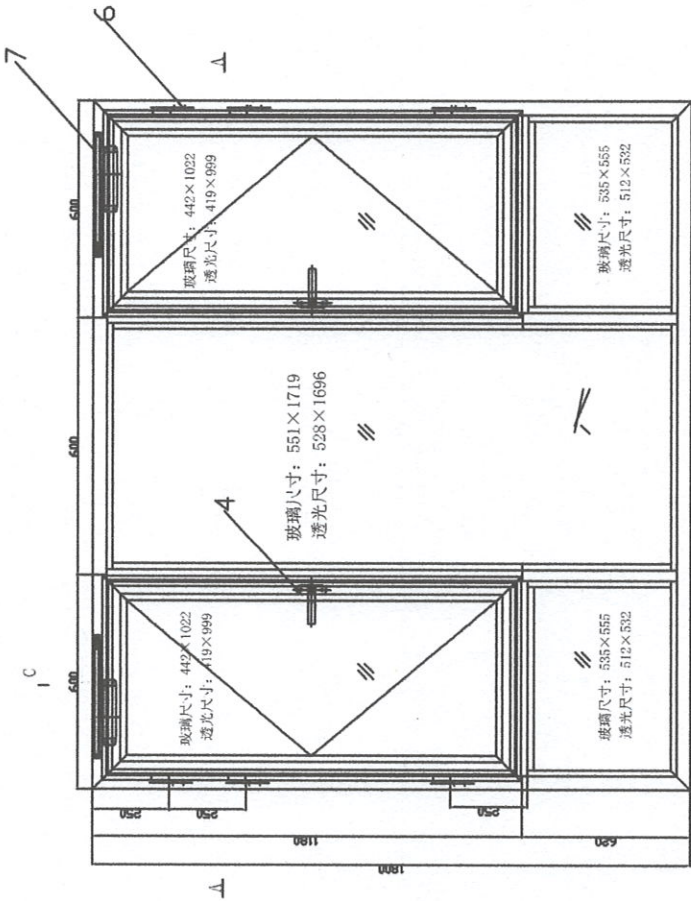


受火面



技术要求:

1、执行16809-2008《防火窗》要求。

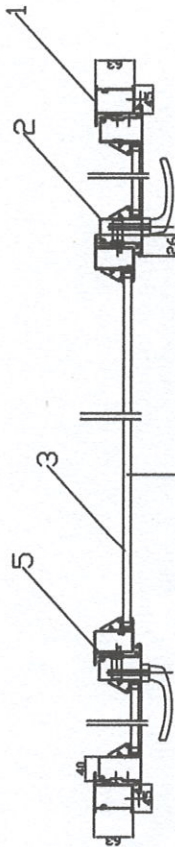

6mm钢化玻璃

12mm空气层

6mm单片非隔热型防火玻璃

7	窗扇启闭控制装置	1	BC-03	苏州市富源达科技股份有限公司
6	窗台页			
5	防火膨胀密封件		HP-A-15×2	
4	窗拉手	2		
3	防火玻璃		厚度24mm	
2	窗扇		1.2mm	
1	窗框		1.2mm	
序号	名称	数量	规格	备注
批准		代号	GFC 1818-H-C1.50	钢质非隔热防火窗
审核		级别	C1.50	
设计		材料		甲级非隔热防火