



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1000



检 验 报 告

No. (2025)GJCXF-XT01607

认 证 委 托 人：任丘市众安门窗有限公司

产 品 型 号 名 称：YCB-1000×1000 DG-gb
固定式刚性挡烟垂壁

检 验 类 别：型式试验

江苏省产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（江苏）

注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。



江苏省产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（江苏）
检 验 报 告

No. (2025)GJCXF-XT01607共 5 页 第 1 页

产品名称	固定式刚性挡烟垂壁	型号	YCB-1000×1000 DG-gb
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	任丘市众安门窗有限公司	检验类别	型式试验
生产者	任丘市众安门窗有限公司	生产日期	2025年9月
生产企业	任丘市众安门窗有限公司	抽样者	——
抽样基数	——	抽样地点	——
样品数量	3件	抽样日期	——
样品状态	符合检验检测要求	受理日期	2025年10月10日
检验依据	XF 533-2012《挡烟垂壁》；CCCF-CPRZ-19:2019《消防产品认证实施规则 火灾防护产品消防防烟排烟设备产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经检验检测，所检项目符合XF 533-2012标准和CCCF-CPRZ-19:2019规定的要求，检验检测结论为合格。 _____  签发日期：2025 年 10 月 25 日		
备 注	——		

批准：蔡宇武

蔡宇武

审核：刘洋

刘洋

编制：袁鹏程

袁鹏程

检验结果汇总表

No. (2025) GJCXF-XT01607

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目		单位	标准条款	标准要求	检验结果	结论
1	尺寸与极限偏差	挡烟高度	——	5.1.3.1 6.3.1	挡烟垂壁的挡烟高度应符合设计要求，其最小值不应低于500mm，最大值不应大于企业申请检测产品型号的公示值。	挡烟垂壁的挡烟高度为1000mm。	合格
		单节宽度	mm	5.1.3.2 6.3.2	≤2000	1000	合格
		挡烟高度极限偏差	mm	5.1.3.3 6.3.3	-5~5	0	合格
		单节宽度极限偏差	mm	5.1.3.4 6.3.4	-10~10	0	合格
2	漏烟量		——	5.1.4 6.4	在(200±15)℃的温度下，挡烟部件前后保持(25±5)Pa的气体静压差时，其单位面积漏烟量(标准状态)不应大于25m ³ /(m ² ·h)。	单位面积漏烟量(标准状态)为19m ³ /(m ² ·h)。	合格
3	耐高温性能		——	5.1.5 6.5	挡烟垂壁在(620±20)℃的高温作用下，保持完整性的时间不应小于30min。	挡烟垂壁试件在为时30min的耐高温试验过程中，试件的完整性未被破坏。	合格
备注	耐高温性能试验时间：30min.						

江苏省产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（江苏）
检 验 报 告

No. (2025) GJCXF - XT01607

共 5 页 第 3 页

产品图片



一、铭牌标志：

产品名称：固定式刚性挡烟垂壁

型号规格：YCB-1000×1000 DG-gb

生产企业：任丘市众安门窗有限公司


二、关键元器件：

1. 活动式挡烟垂壁驱动装置的名称、规格型号、生产单位：/


2. 活动式挡烟垂壁控制器的名称、规格型号、生产单位：/

三、产品结构及特性参数：详见图纸。

四、一致性检查结论：符合。

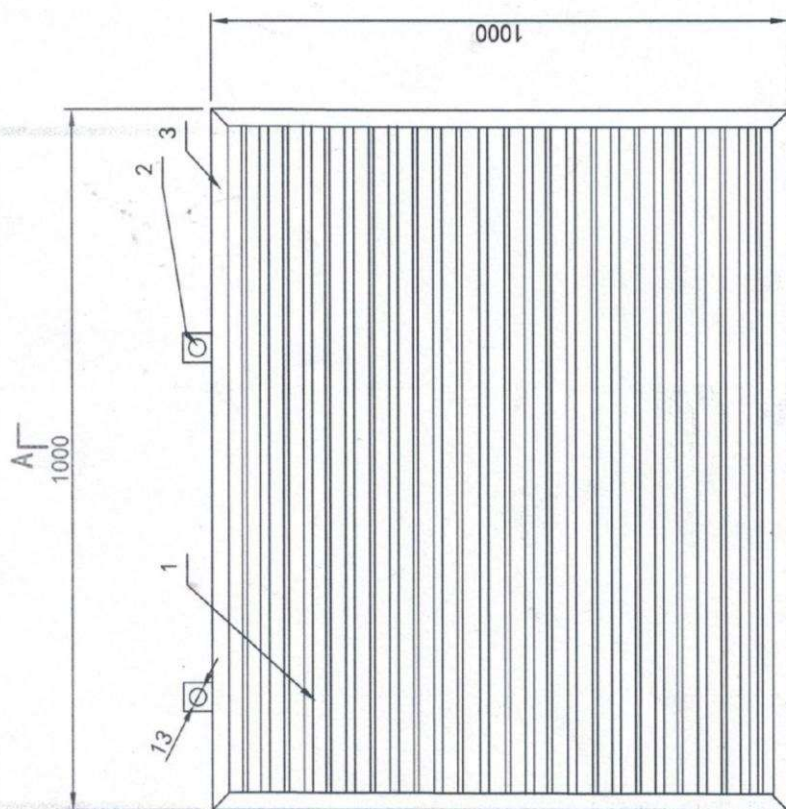

A-A剖面图



帘片剖视图

4	FPJ-A-15×2	防火膨胀密封件				固定式刚性挡烟垂壁 Y09-1000×1000 DG-gb
3	40×40×1.5	角钢	4	0235		
2	40×52×2	固定角码	2	0235		
1	0.8mm	铜质普通薄片		0235	镀锌钢板	
序号	型号规格	名称	数量	材料	备注	
审核						
校对	型号					
设计	日期					

江苏省产品质量监督检验研究院
国家消防产品质量检验检测中心（江苏）
检 验 报 告

No. (2025) GJCXF - XT01607

共 5 页 第 5 页

照片说明



照片1 耐高温性能试验前试件情况



照片2 耐高温性能试验后试件情况

以 下 空 白

监督
专用

本 页 空 白



本 页 空 白



本 页 空 白



简 介

江苏省产品质量监督检验研究院于一九八二年二月经江苏省编制委员会批准成立，是江苏省市场监督管理局直属的全额拨款公益性事业单位，是专业从事产品质量检验检测、能力验证活动、产品认证、质量鉴定、科技研发及技术咨询等技術服务的省级综合检验检测机构，也是实验室认可的能力验证提供者，同时还是国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准的认证机构。本院下设八个国家中心，分别是：

●国家化妆品质量检验检测中心

业务电话：025-84470308；传真：025-84470257；地址：南京市秦淮区光华东街5号；邮编：210007

●国家农药产品质量检验检测中心（南京）

业务电话：025-84470312、84470252、84470324；传真：025-84470312；地址：南京市秦淮区光华东街5号；邮编：210007

●国家工程复合材料产品质量检验检测中心

冶金中心业务电话：025-84470294、84470291；传真：025-84470293；

化建中心业务电话：025-84470296、84470289；传真：025-84470297；

地址：南京市秦淮区光华东街5号；邮编：210007

●国家食品包装产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：025-84470318；传真：025-84470263；地址：南京市秦淮区光华东街5号；邮编：210007

●国家家用电器产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：025-84470274；传真：025-84470274；地址：南京市秦淮区光华东街5号；邮编：210007

●国家消防产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：025-84470346、84470347；传真：025-84470347；地址：南京市江宁滨江开发区天成路36号；邮编：211162

●国家电线电缆质量检验检测中心（江苏）

业务电话：0510-80713730、80713755；传真：0510-80713799；地址：宜兴市新街街道绿园路500号；邮编：214205

●国家信息网络产品质量检验检测中心（江苏）

业务电话：0512-66591853；传真：0512-65252771；地址：苏州市吴中区吴中大道1368号吴中科技园B楼；邮编：215104





江苏质检
JIANGSU QUALITY TESTING