



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L22359

受控编号: HBHZZB-JL30B
报告编号: MC-202511-022

检 验 检 测 报 告

TESTING REPORT

认证委托人: 山东鑫铭格消防科技有限责任公司

产品型号名称: GFM-2729-dk6 A3.00-2

钢质隔热防火门

检 测 类 别 : 型式试验

河北恒之标检测服务有限公司
Hebei Hengzhibiao Testing Service Co., Ltd



检验检测报告封二

注 意 事 项

- 1、报告无“检测专用章”和骑缝章无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复制报告未重新加盖“检测专用章”和骑缝章无效。
- 5、对检测报告若有异议，应于收到检测报告或结果通知十五日内向检验机构或有关部门书面提出，逾期提出无效。
- 6、委托方将样品送到检验机构检验时，样品及其信息的真实性由委托方负责，检验机构仅对样品检验结果的准确性负责。

地 址：河北省沧州市任丘市永丰路季家铺村；河北省沧州市任丘市燕山道东侧，
诚建新型墙体材料有限公司范围内。

邮政编码：062550



联系电话：17631748410

河北恒之标检测服务有限公司

检 验 检 测 报 告

委托编号: MC-202511-022 报告编号: MC-202511-022 共7页 第1页

产品名称	钢质隔热防火门	型号规格	GFM-2729-dk6 A3.00-2
认证委托人	山东鑫铭格消防科技有限 责任公司	检验类别	型式试验
生产者	山东鑫铭格消防科技有限 责任公司	生产日期	2025年11月
生产企业	河北弘康门业有限公司	抽样者	空白
抽样基数	空白	抽样地点	空白
样品数量	2樘	抽样日期	空白
样品状态	完好	受理日期	2025-11-19
检验依据	GB 12955-2008《防火门》 TPRF-CPRZ-01:2020《消防产品自愿性认证实施规则 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经按GB 12955-2008《防火门》，TPRF-CPRZ-01:2020《消防产品自愿性认证实施规则 建筑耐火构件产品》检验，所检项目合格。（以下空白）  签发日期: 2025年11月23日		
备 注			

检测:  审核:  批准: 

河北恒之标检测服务有限公司

检验检测报告（附页）

委托编号：MC-202511-022 报告编号：MC-202511-022 共7页第2页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	钢质材料厚度	门扇面板≥0.8mm 门框板≥1.2mm 铰链板≥3.0mm 不带螺孔的加固件≥1.2mm 带螺孔的加固件≥3.0mm 5.2.4.2（6.3.4.2）	1.0mm 2.0mm 3.0mm 1.2mm 3.0mm	合格	
2	尺寸偏差	门扇高度：±2mm 门扇宽度：±2mm 门扇厚度：-1mm~+2mm 门框内裁口高度：±3mm 门框内裁口宽度：±2mm 门框侧壁宽度：±2mm 5.6（6.7）	+1mm +1mm 0mm +1mm +1mm 0mm	合格	
3	配合公差	门扇与门框搭接尺寸≥12mm 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙≤3mm	35mm 2mm 空白 2mm	合格	

河北恒之标检测服务有限公司

检验检测报告（附页）

委托编号：MC-202511-022

报告编号：MC-202511-022

共7页第3页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
		双扇、多扇门的门扇之间缝隙 ≤3mm 门扇与下框或地面的活动间隙 ≤9mm 门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙≤3mm 门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙≤3mm 门扇与门框上框的贴合面间隙≤3mm 门扇与门框的平面高低差≤1mm 5.8（6.9）	空白 5mm 3mm 空白 3mm 0mm		
4	灵活性	应启闭灵活、无卡阻现象。 5.9.1（6.10.1）	符合标准要求	合格	
5	门扇开启力	≤80 5.9.2（6.10.2）	69N	合格	
6	可靠性	在进行500次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 5.10（6.11）	符合标准要求	合格	

河北恒之标检测服务有限公司

检验检测报告（附页）

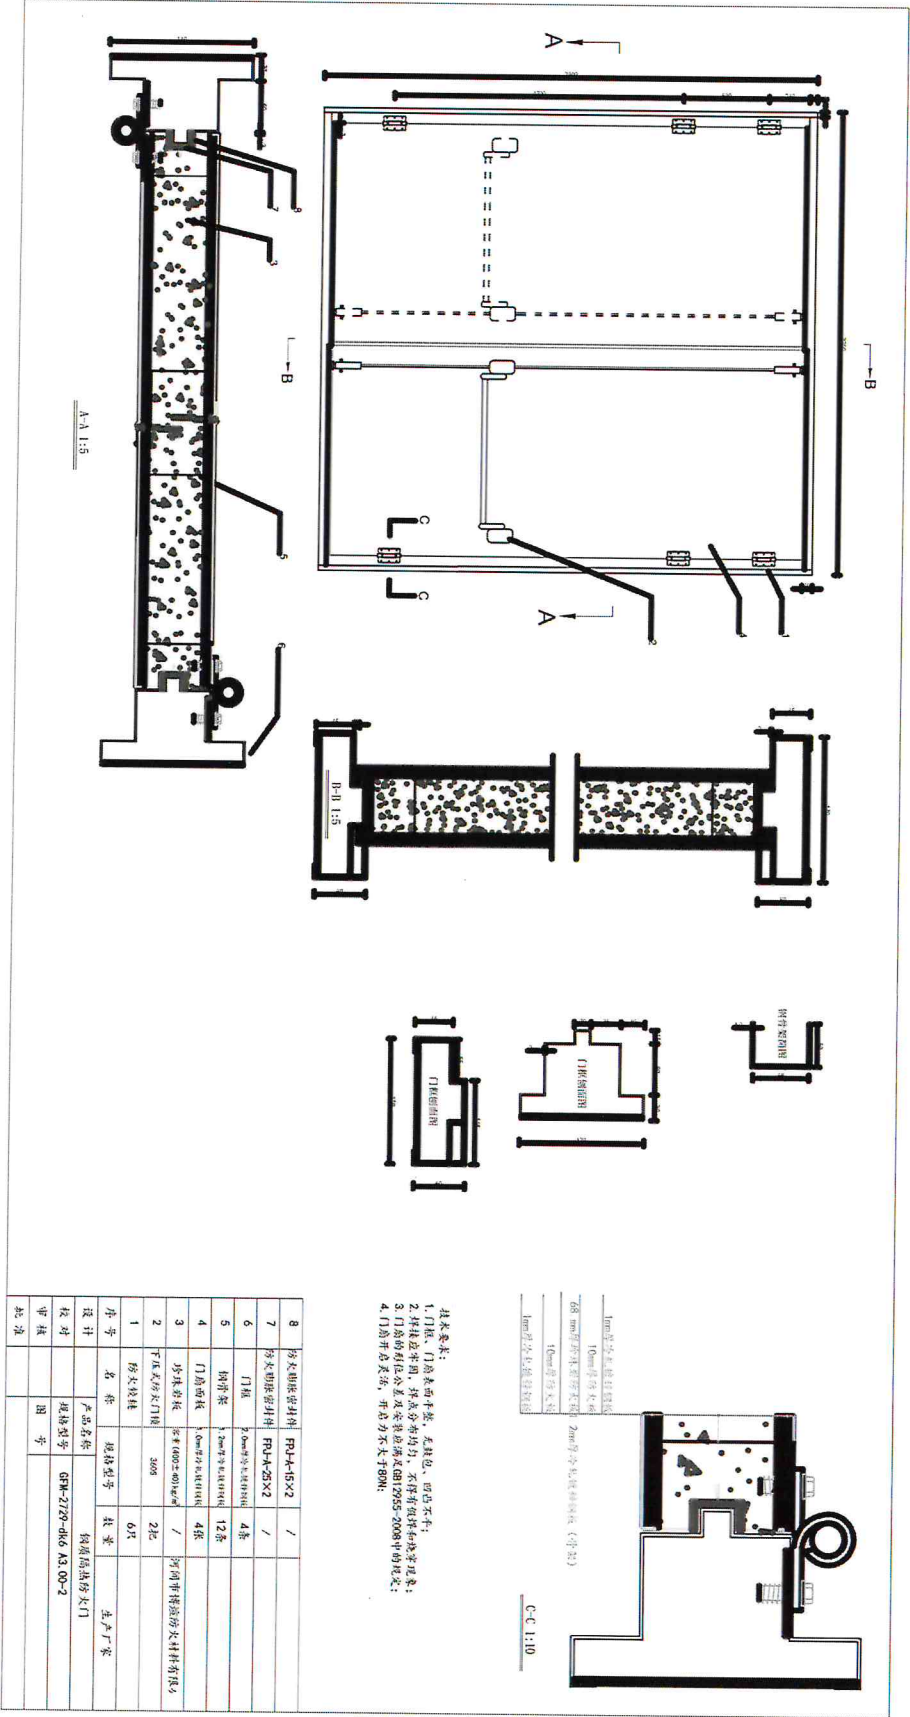
委托编号：MC-202511-022 报告编号：MC-202511-022 共7页第4页

序号	检验项目名称		标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论		备注
7	耐火性能	耐火完整性	A3.00：≥3.00h, 试件背火面未出现大于10s的火焰，棉垫未着火；未出现探棒可以穿过的缝隙。 5.11（6.12）	3.00h样品背火面未出现火焰；棉垫未被点燃；未出现贯通至试验炉内的裂缝。	耐火完整性大于3.00h	合格	
		耐火隔热性	A3.00：≥3.00h, 试件背火面平均温升≤140℃，最高温升≤180℃，门框上最高温升≤360℃。防火玻璃（不同隔热区域）背火表面平均温升≤140℃。 5.11（6.12）	3.00h，试件背火面平均温升121.6℃，最高单点（除门框外）温升158.1℃，门框上最高单点温升334.5℃。	耐火隔热性大于3.00h		
			（本页以下空白）				

河北恒之标检测服务有限公司

检验检测报告（附页）

委托编号: MC-202511-022 报告编号: MC-202511-022 共7页第5页



河北恒之标检测服务有限公司

检 验 检 测 报 告（附页）

委托编号：MC-202511-022 报告编号：MC-202511-022 共7页第6页

认证委托人	山东鑫铭格消防科技有限责任公司		
通信地址	山东省济南市市中区党家街道办事处罗而村66号院内2号		
联系电话	/	传真	/

产品照片：



（本栏以下空白）

河北恒之标检测服务有限公司

检验检测报告（附页）

委托编号：MC-202511-022

报告编号：MC-202511-022

共7页第7页

产品说明（样品描述）：

一、铭牌标志：

产品名称	钢质隔热防火门		
规格型号	GFM-2729-dk6 A3.00-2		
执行标准	GB 12955-2008《防火门》	耐火等级	A3.00
制造商	山东鑫铭格消防科技有限责任公司	生产日期	/
生产厂家	河北弘康门业有限公司	生产批号	/
厂址	河北省沧州市任丘市经济开发区南区会站南道与科蓝达路交叉口东北1500米	电话	/

二、关键原材料：防火门芯板详见图纸；防火门芯板烘干前密度422kg/ m³，烘干后密度398kg/m³。

三、产品结构及特性参数：详见图纸
（本页以下空白）

一致性检测结论：符合